이토밸브실 일반도(4/4)

(2.4xH9.05) S = 1 : 40

평 면 도

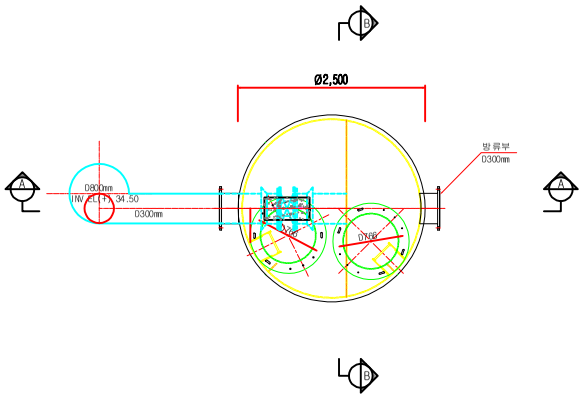

단 면 A - A

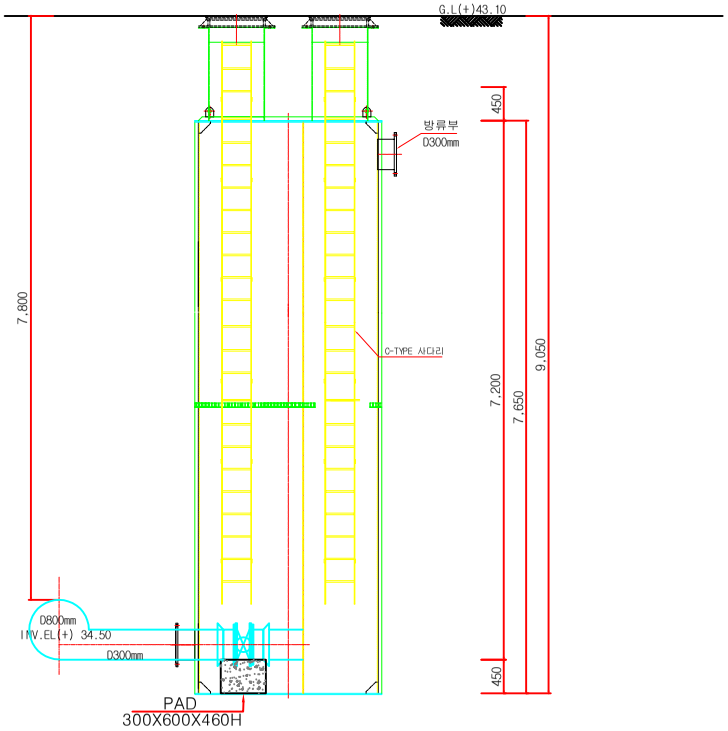

단 면 B - B

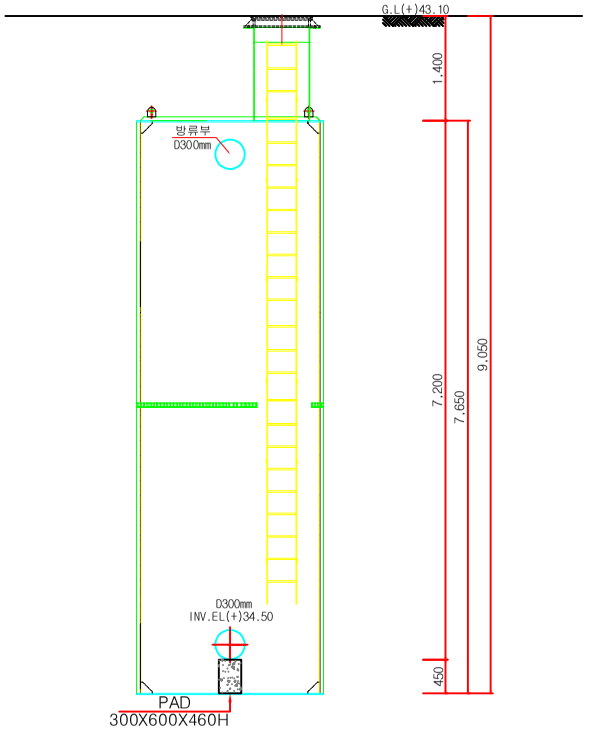

NOTE

1. 공사 전 수립한 공사 중 운영방안을 숙지하고 기계, 전기분야와 협의 후 세부공사 일정 및 공정 계획을 수립하여 감독관의 승인을 득한 후 공사하여야 한다.
2. 기기 기초, 앙카 위치는 밸브 제작사 및 기기의 사양에 따라 변경될 수 있으므로 각 기기의 제작도면을 면밀히 검토한 후 결정하여 시공한다.
3. 터파기 작업전 기존 자료나,육안으로 확인되지않은 매설물이 있을 수 있으므로 주의 해서 시공하고, 발견시 공사감독관과 협의 후 시공한다.
4. 드레인피트,드레인관,맨홀뚜껑의 위치는 현장상황에 따라 변경될수 있다.
5. 시공사는 반드시 구조계산서를 득한 후 시공하여야 한다
6. 시공사는 중간슬래브 설치와 관련하여 사전에 밸브실 제작 업체와 협의 후 시공하여야 한다.

이토밸브실 제원표

LINE명	측 점	지반고	관저고	토피고	관경	비고
4-LINE	No.82+13.00	43.10	34.50	7.80	D300	ASP

PAD 제원표

LINE명	측 점	B	L	H	비고
4-LINE	No.82+13.00	300	600	460	mm